




低電壓金屬閉鎖型配電盤型式試驗報告

試驗編號：SG20100007

發行日期：101 年 12 月 19 日

試驗室名稱：高電力實驗室

試驗室地址：238 新北市樹林區大安路 84 號

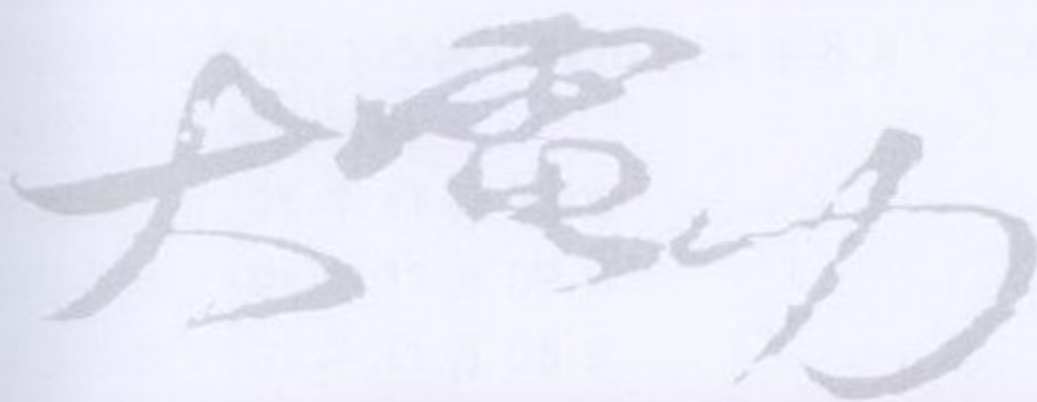

財團法人台灣大電力研究試驗中心

Taiwan Electric Research & Testing Center

地址：328 桃園縣觀音鄉草漯村榮工南路 6-6 號

電話：(03) 483-9090 (代表號)

傳真：(03) 483-8119 (代表號)

電子信箱：customer_service@ms.tertec.org.tw

網址：www.tertec.org.tw

- ◆ 本測試結果僅對測試樣品負責。
- ◆ 未經本實驗室書面同意，報告不得部份複製，但完整複製則不在此限。
- ◆ 本報告所載事項，不得作為廣告、出版物或商品推銷之用。
- ◆ 本報告每頁均加蓋騎縫密碼，未蓋本中心騎縫密碼者無效。
- ◆ 諮詢電話：(02) 2683-9474、(02) 2681-7233。



低電壓金屬閉鎖型配電盤型式試驗

申請單位：逢霖工業有限公司

地址：新北市汐止區康寧街 169 巷 31-1 號 3F-3

製造單位：逢霖工業有限公司

地址：新北市汐止區康寧街 169 巷 31-1 號 3F-3

試樣名稱：低電壓金屬閉鎖型配電盤

試樣型式：E-440-6300-85

型式分類：E 型式

試樣規格：3 ϕ 60Hz、440V、6300A、85kA(sym)x3sec、IP4X、屋內用

製造號碼：29TPCNS-02

試樣數量：壹具

依據標準：CNS 13542 C4470 (84 年 6 月)、CNS 13543 C3210 (84 年 6 月)

試驗項目：型式試驗

申請日期：101 年 11 月 06 日

收件日期：101 年 11 月 09 日

收樣日期：101 年 11 月 08 日

試驗日期：101 年 11 月 08 日~101 年 11 月 16 日

取樣方式：由申請單位自行送樣

試驗地點：台灣大電力研究試驗中心_高電力實驗室

試驗人員：1.台灣大電力研究試驗中心_徐志得、林禧霖、林裕仁、周坤謀
洪培鈞、鐘淑芳、張基德、林清華

2.逢霖工業有限公司_胡志雄

試驗結果：委託型式試驗項目，皆符合標準 CNS 13542 C4470、CNS 13543 C3210 規定。

註：本報告共 38 頁

報告簽署人：

